


JT1 WFJT5 JT PAINEHÄVIÖ 6.2 kPa JT VIRTAUS 7.83 l/min										427		LUOVUTUS			
LÄHTÖ	HUONE	PAINEH. kPa	VIRT. l/min	Kv	Es	AS.VÄLI mm	PUTKI	PIT. m	LATTIARAKENNE	MENO °C	JÄÄHT. °C	LATTIA °C	SLÄMPÖ °C	TEHO W	
1	1: mh1	1.64	1.4	0.39	0.5	150 300	Wehofloor/20	83	Parketti 14 mm, solumuovi 2 mm	39	7	24.7/24.2	21	683	
2	et_porr	1.47	1.27	0.35	0.5	150 300	Wehofloor/20	88	Parketti 14 mm, solumuovi 2 mm	39	8	24.6/24.1	21	701	
3	3:k	1.55	1.45	0.4	0.5	150 300	Wehofloor/20	74	Parketti 14 mm, solumuovi 2 mm	39	6	24.9/24.4	21	605	
4	4:o_1	4.86	2.32	1.2	2.5	150 300	Wehofloor/20	105	Parketti 14 mm, solumuovi 2 mm	39	5.4	25/24.5	21	867	
5	4:o_2	1.52	1.4	0.39	0.5	150 300	Wehofloor/20	77	Parketti 14 mm, solumuovi 2 mm	39	6	24.9/24.5	21	579	

JT2 WFJT3 JT PAINEHÄVIÖ 2.3 kPa JT VIRTAUS 3.83 l/min										239		LUOVUTUS			
LÄHTÖ	HUONE	PAINEH. kPa	VIRT. l/min	Kv	Es	AS.VÄLI mm	PUTKI	PIT. m	LATTIARAKENNE	MENO °C	JÄÄHT. °C	LATTIA °C	SLÄMPÖ °C	TEHO W	
1	ph+s_pkh	0.85	1.28	0.64	0.5	150 300	Wehofloor/20	50	Klinkkeri 10 mm, laasti 2 mm	39	7	28.6/27.1	22	624	
2	wc_khh_vh	1.87	1.28	1.2	2.5	150 300	Wehofloor/20	109	Klinkkeri 10 mm, laasti 2 mm	39	12.6	26.4/25	21	1117	
3	arkiet_wc	1.34	1.27	0.78	0.5	150 300	Wehofloor/20	80	Klinkkeri 10 mm, laasti 2 mm	39	10.2	27.7/26.1	22	891	

TEHONTARVE LASKETTU ARVOILLA: ULKOL.-29C
 ULKOSEINÄ US: 0.17 W/m2K
 YLÄPOHJA YP: 0.09 W/m2K
 ALAPOHJA AP: 0.16 W/m2K
 IKKUNAT : 1.00 W/m2K
 OVI : 1.00 W/m2K

BETONI_ALAPOHJA, MAAVARAINEN

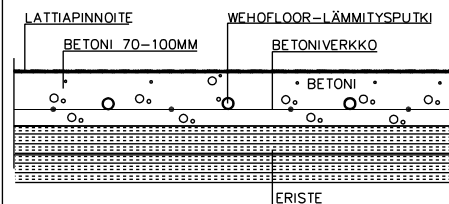

SUOSITELTAVA ERISTEEN PAKSUUS REUNA-ALUEILLA ON 150MM, MUUALLA VÄHINTÄÄN 100MM

LATTIALÄMMITYSPUTKI ASENNETAAN SUOJAPUTKEEN n. 1m MATKALLA LIIKUNTA SAUMOJEN KOHDALLA




230 V term. johdotus 3x1,5 N kaapeli
 24 V term. johdotus riittää 3x 0,5-1,5 N

TERMOSTAATTIEN SÄHKÖJOHDOTUKSET HUOMIOITAVA RAKENNUSVAIHEESSA PUTKILENKKEJÄ EI SAA PÄTKIÄKELALTA ENNAKKOON

LATTIALÄMMITYSPUTKEA EI ASENNETA TULISIJOJEN EIKÄ WC-ISTUINTEN ALLE.

LATTIA-ANTURI TERMOSTAATTIN ASENNUS HUOMIOITAVA ENNEN LATTIAVALUA

Lattialämmityspotkien sumpukohdat jakotukilta, eteisissä, käytävissä ym., jossa putkea on normaalia asennusväliä tiheämmässä sekä putki piirit jotka menevät läpi huonetilan jota putki piiriin ei ole tarkoitus lämmittää, suositellaan menovesiputki asennettavaksi suoja putkeen.

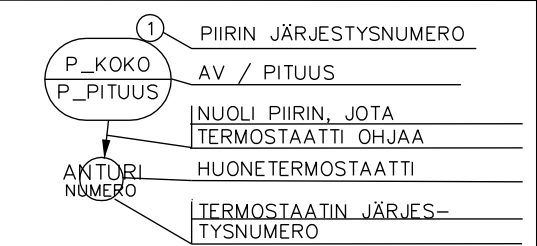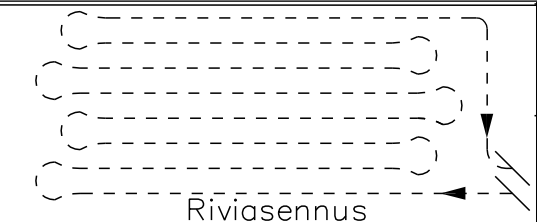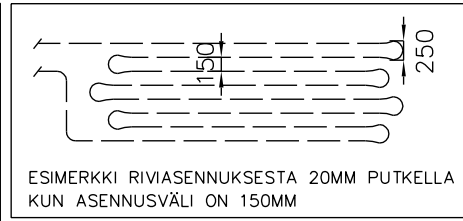

www.wehopex.fi
 LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
 WehoFloor Puh. (020) 129 211

(KS) KÄSISÄÄTÖJÄ 6 kpl
 (TL) TOIMILAITTEITA 10 kpl
 (TS) TERMOSTAATTEJA 7 kpl
 (TSL) TE-lattia-anturi (24V/230V) 2 kpl
 (YKSI HUONETERM. VOI HOITAA USEITA PIIREJÄ)

PUTKI: WehoFloor Pex 17/2.0 mm YHTEENSÄ - m
 PUTKI: WehoFloor Pex 20/2.0 mm YHTEENSÄ 1226 m
 SYÖTTÖVESIPUTKET 25x2,3 mm = - m
 SYÖTTÖVESIPUTKET 32x2,3 mm = - m